


Techninis vadovas

ORO UŽUOLAIDA  
BE ŠILUMOKAIČIO  
YAC A

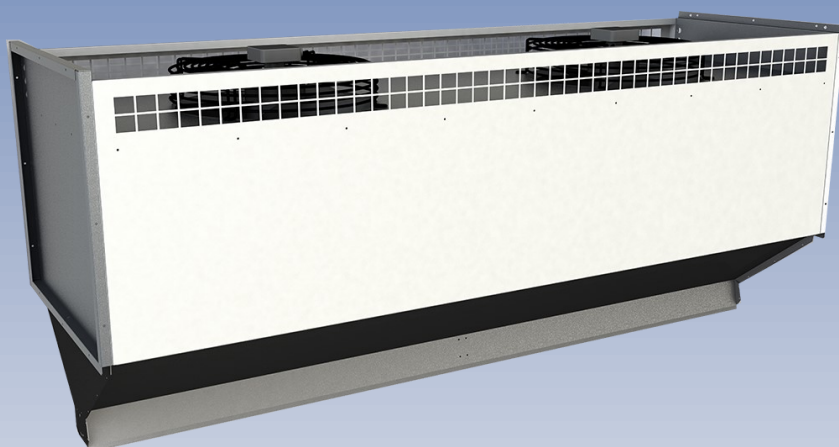

The logo for Aletra, featuring a red swoosh above the word "Aletra" in a black, italicized serif font.

ŠILDYMAS

VĒDINIMAS

DTC YACA15-110 LT



## TURINYS

Skyriaus nr.	Skyrius	Puslapis
1	BENDROSIOS REKOMENDACIJOS	3
2	PRIĖMIMAS IR SAUGOJIMAS	3
3	TECHNINĖ VEIKLA	4
4	MONTAVIMAS	4
5	MATMENYS	5
6	ELEKTROS JUNGTYŠ	6
7	VARTOTOJO APRIBOJIMAI	7

### 1 - BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

Kad įrenginį būtų galima pilnai sumontuoti, oro užuolaida be šilumokaičio turi atitikti Europos Tarybos direktyvos 89/336/EEB «Elektromagnetinis Suderinamumas (EMS)» reikalavimus. Montavimas turi atitikti EMS direktyvos reikalavimus.

Šie prietaisai naudojami didelėse patalpose (sandėliuose, garažuose, cechuose...)

Garantija ir konstruktoriaus sutartinė atsakomybė negalioja, jei prietaisas sugadinamas asmenų, gyvūnų ar daiktų, dėl montavimo, derinimo ir priežiūros klaidų arba netinkamo naudojimo.

Nemontuokite oro užuolaidos be šilumokaičio drėgnoje ir koroziškoje aplinkoje. Prietaiso oro srautas negali trukdyti priešgaisrinių sistemų efektyvumui.

Montavimą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Jei būtina, gali būti padarytas priėjimas prie tarpinių elektrinių dalių, kai elektros srovė yra išjungta ir šį darbą turi atlikti reikalingą kvalifikaciją turintis asmuo.

Ši instrukcija yra neatskiriama prietaiso dalis. Montuotojas turi perduoti ją vartotojui ir paaiškinti prietaiso funkcionavimą ir montavimą. Instrukcija turi būti saugoma arti prietaiso.


### 2 - PRIĖMIMAS IR SAUGOJIMAS

Patikrinkite prietaisą. Išpakuokite prietaisą naudodami reikalingas apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų priemones.

Esant pažeidimams, informuokite vežėją pristatymo metu. Patikrinkite ar pristatytos prekės atitinka užsakymą.

Saugokite įrenginį švarioje ir sausoje patalpoje, toliau nuo smūgių, vibracijos, temperatūrinių svyravimų ir aplinkoje, kurios higrometrijos norma yra žemesnė nei 90%.

### 3 - TECHNINĖS SAVYBĖS

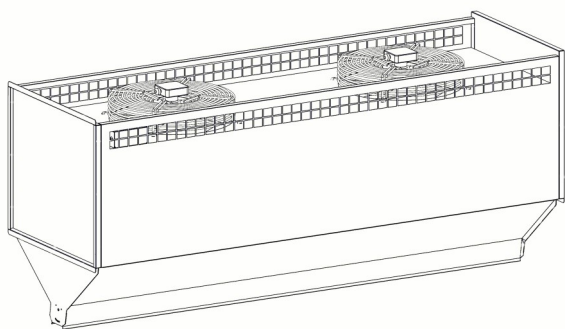

Oro užuolaidos be šilumokaičio yra specialiai sukurtos apsaugai nuo nekontroliuojamo išorinio oro srauto pro duris arba pastato ertmes tokiose vietose kaip sandėliai, pramoninės patalpos, prekybos centrai, viešos vietos ir t.t.

Oro užuolaidos be šilumokaičio naudojamos apsaugoti duris ir pastato ertmes, kurių aukštis nuo 3 iki 6 metrų.


Grupę sudaro 3 modeliai: 1 metro, 1.5 metro ir 2 metrų pločio.

Modelis		2	1.5	1
Oro srautas	m <sup>3</sup> /h	6 680	5 000	3 340
Ventiliatorių skaičius		2	2	1
Sukimosi greitis	Rpm	1350	1150	1150
Įtampa		Vienfazė 230V AC IP42		
Elektros galia	W	850	620	425
Svoris	kg	73	55	30


### MONTAVIMAS

Oro užuolaidos turi būti tvirtinamos ventiliatoriaus pusėje, naudojant kronšteinus ir M8 tvirtinimo veržles. Įsitikinkite, kad tvirtinimas yra pakankamai stiprus ir pritaikytas oro užuolaidos svoriui.


Horizontalus montavimas—Vertikalus pūtimas

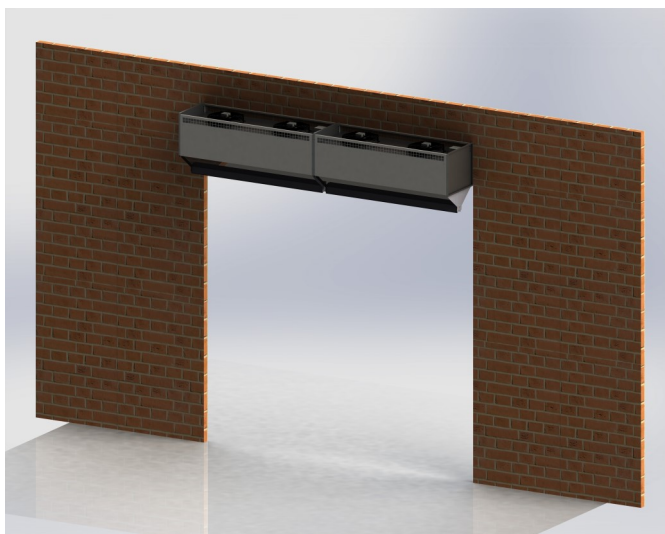


Vertikalus montavimas—Horizontalus pūtimas

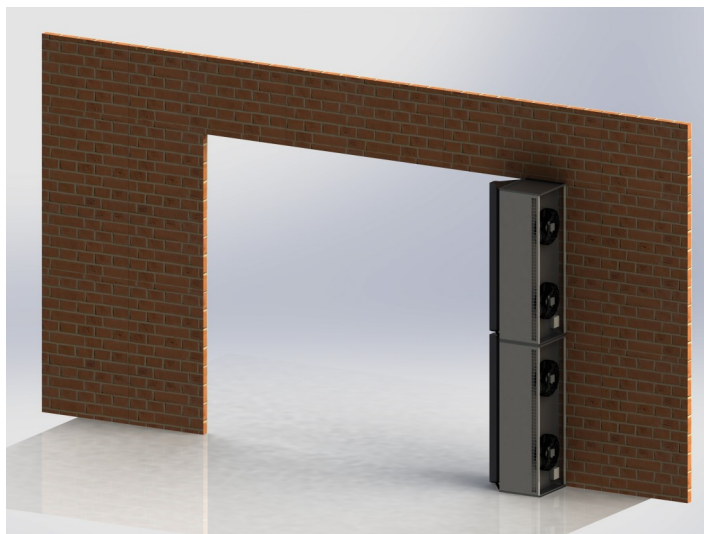


2 metrų pločio oro užuolaidos be šilumokaičio matmenys:

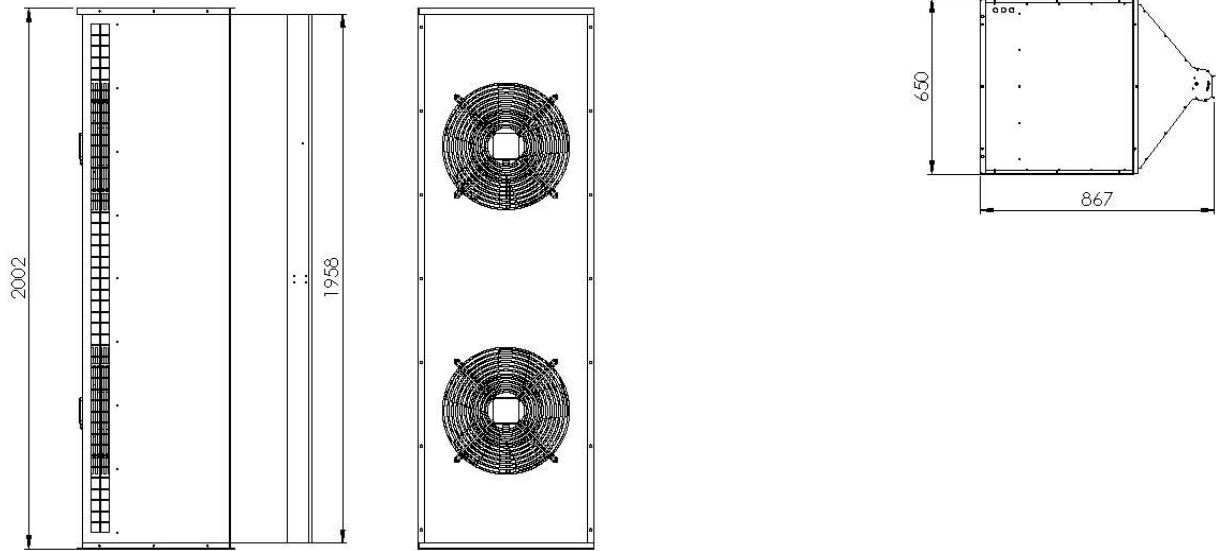

1.5 metro pločio oro užuolaidos be šilumokaičio matmenys:

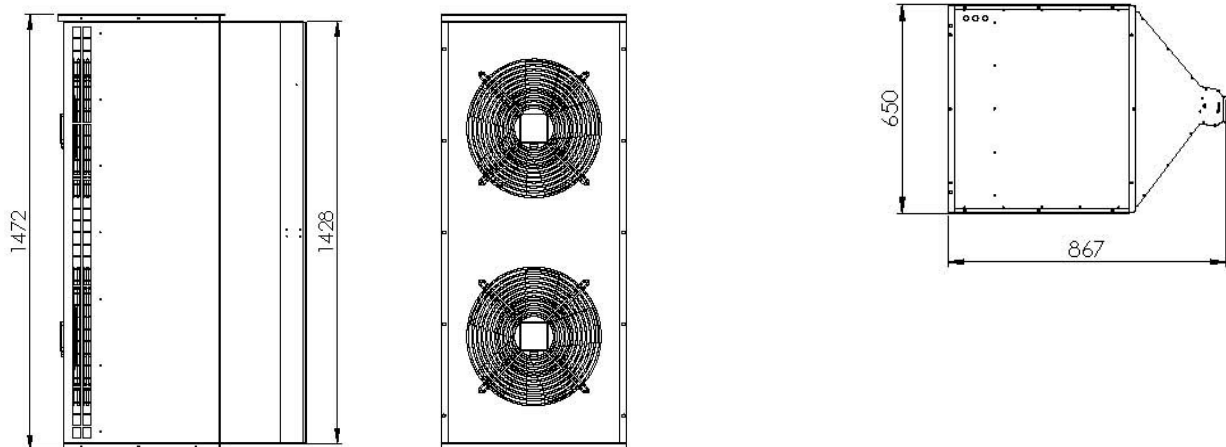

1 metro pločio oro užuolaidos be šilumokaičio matmenys:

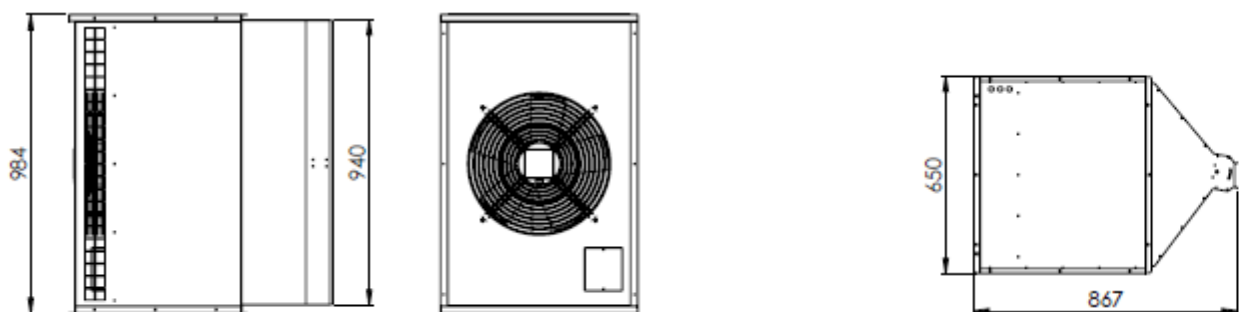


## 6 - ELEKTROS JUNGTYS

Norint pajungti laidą, prietaisas turi būti išjungtas. Šį darbą turi atlikti kvalifikuotas profesionalas, turintis reikalingą kvalifikaciją. Pasirinkite apsaugos sistemą ir kabelio pajungomus pagal identifikacinėje lentelėje pateiktas charakteristikas.

**Prieš įjungiant prietaisą, patikrinkite duomenis pateiktus identifikacinėje plokštelėje ir įsitinkite, kad elektros diagrama ant terminalo plokštės atitinka nurodytas pajungimo instrukcijas.**

**Patikrinkite kondensatoriaus talpą su talpa nurodyta ant variklio identifikacinės plokštelės.**

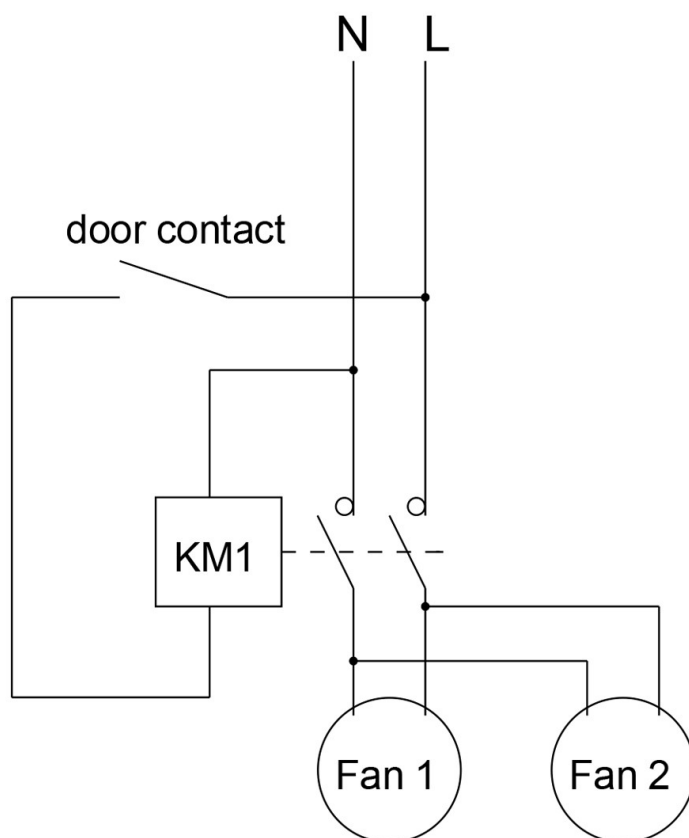

## 7 - VARTOTOJO APRIBOJIMAI

Atsižvelkite į prietaiso identifikacinėje plokštelėje nurodytą įtampą ir dažnius. (Neviršykte 5% aukščiausios įtampos ir 1% dažnio).

### PASTABOS :

- Atsargos priemonės, instrukcijos ir aprašymai yra susijusios su standartine veikla.
- Neatsižvelgiama į jokių konstrukcijos pakeitimus arba specialius pritaikymus.
- Šių rekomendacijų nepaisymas gali sukelti pirmalaikį gedimą ir garantija gali nebegalioti.



**ŠILDYMAS**

**VĖDINIMAS**

Drobės g. 39, LT-45184 KAUNAS

+370 37 350949

[Info@aletra.lt](mailto:Info@aletra.lt) [www.aletra.lt](http://www.aletra.lt)